

Anfrage Wärmetauscher



Wärmetauscher Sachsen GmbH
 Lindenstr. 5
 D-09526 Olbernhau
 Tel.: +49 37360 6949 0
 Fax: +49 37360 6949 69
 Email: info@waetas.de

Zubehör (allgemein)

Entlüftung / Entleerung

Anschluss:

Rotguss Innengewinde
 Außengewinde

Stahl* / Edelstahl**
 Innengewinde
 Außengewinde

Vorschweißflansch

Gewindeflansch

Losflansch*

Glatt

Kernrohr: Edelstahl
 Kupfer
 Stahl


* nur in Verbindung mit Kupferkernrohr

** nur in Verbindung mit Edelstahlkernrohr

Lamelle: Aluminium
 Kupfer
 Edelstahl


Rahmen: Stahl, verzinkt
 Edelstahl
 Aluminium

Abmessungen:

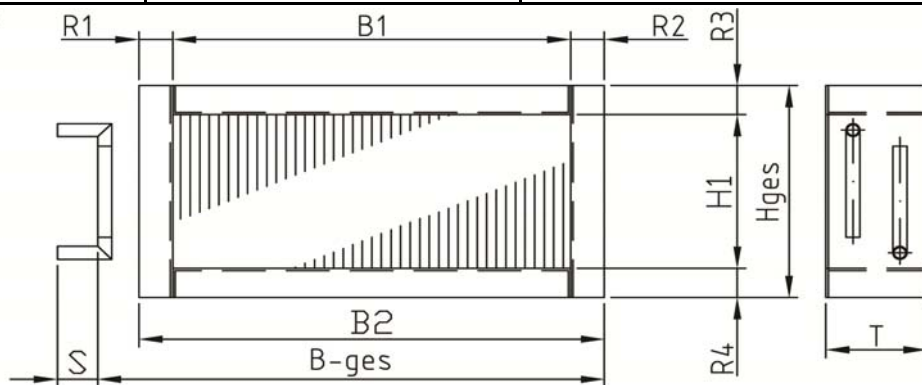

B1	B2	B-ges	H1	Hges	T	R1	R2	R3	R4

Luftrichtung:

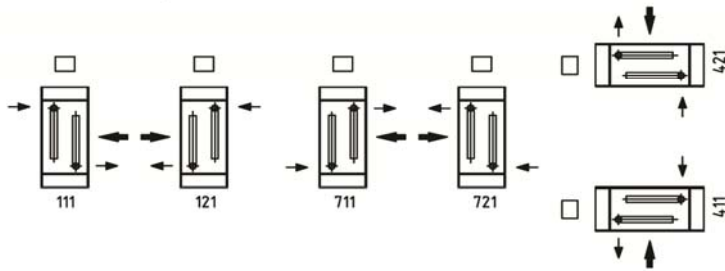

Zubehör:

(nur für Kühler und Direktverdampfer)

Tropfenabscheider
 Abtropfwanne
 Sifon
 Gehäuse
 Gehäuse isoliert

Leistungsdaten

Luftvolumenstrom (m³/h):	_____ m³/h	_____
Temperatur Eintritt + Luftfeuchte in %:	_____ °C	_____ %
Temperatur Austritt:	_____ °C	_____
Pumpe Warmwasser / Pumpe Kaltwasser:	_____ °C	_____ °C
Sole in % / Kältemittel:	_____ %	R _____
Dampf Temperatur / Druck:	_____ °C	_____ bar
Vorlauf Temp. / Rücklauf Temp.:	_____ °C	_____ °C
Wasser Volumenstrom (m³/h):	_____ m³/h	_____
Leistung (kW):	_____ kW	_____